



- ÀMBIT PLA PARCIAL:
- NOU POU DE REGISTRE RESIDUAL DE FORMIGÓ PREFABRICAT DN-1000
 - NOU POU DE REGISTRE PLUVIAL DE FORMIGÓ PREFABRICAT DN-1000
 - NOU POU DE REGISTRE PLUVIAL CONSTRUÏT IN-SITU DE MIDES INTERIORS 1,5x1,5m
 - NOU COL·LECTOR RESIDUAL DE PE CORRUGAT DOBLE CAPA DN-400
 - NOU COL·LECTOR PLUVIAL DE PE CORRUGAT DOBLE CAPA DN-400 (recull les aigües prèviament tractades en l'EDAR)
 - NOU COL·LECTOR PLUVIAL DE PE CORRUGAT DOBLE CAPA DN-500 (xarxa de recollida d'aigües pluvials)
 - NOU COL·LECTOR PLUVIAL DE PE CORRUGAT DOBLE CAPA DN-1200 (xarxa de recollida d'aigües pluvials)
 - ESCOMESA D'AGÜES RESIDUALS DE DN-250 (ZONA FUTUR EQUIPAMENT)



AJUNTAMENT de MASQUEFA

PLA PARCIAL URBANÍSTIC INDUSTRIAL "CAN BONASTRE"

plànols d'ordenació

nº **u.02**


plànol **XARXA DE CLAVEGUERAM**

escala 0 20 40

Aprovació provisional

data abril 2.016

equip redactor

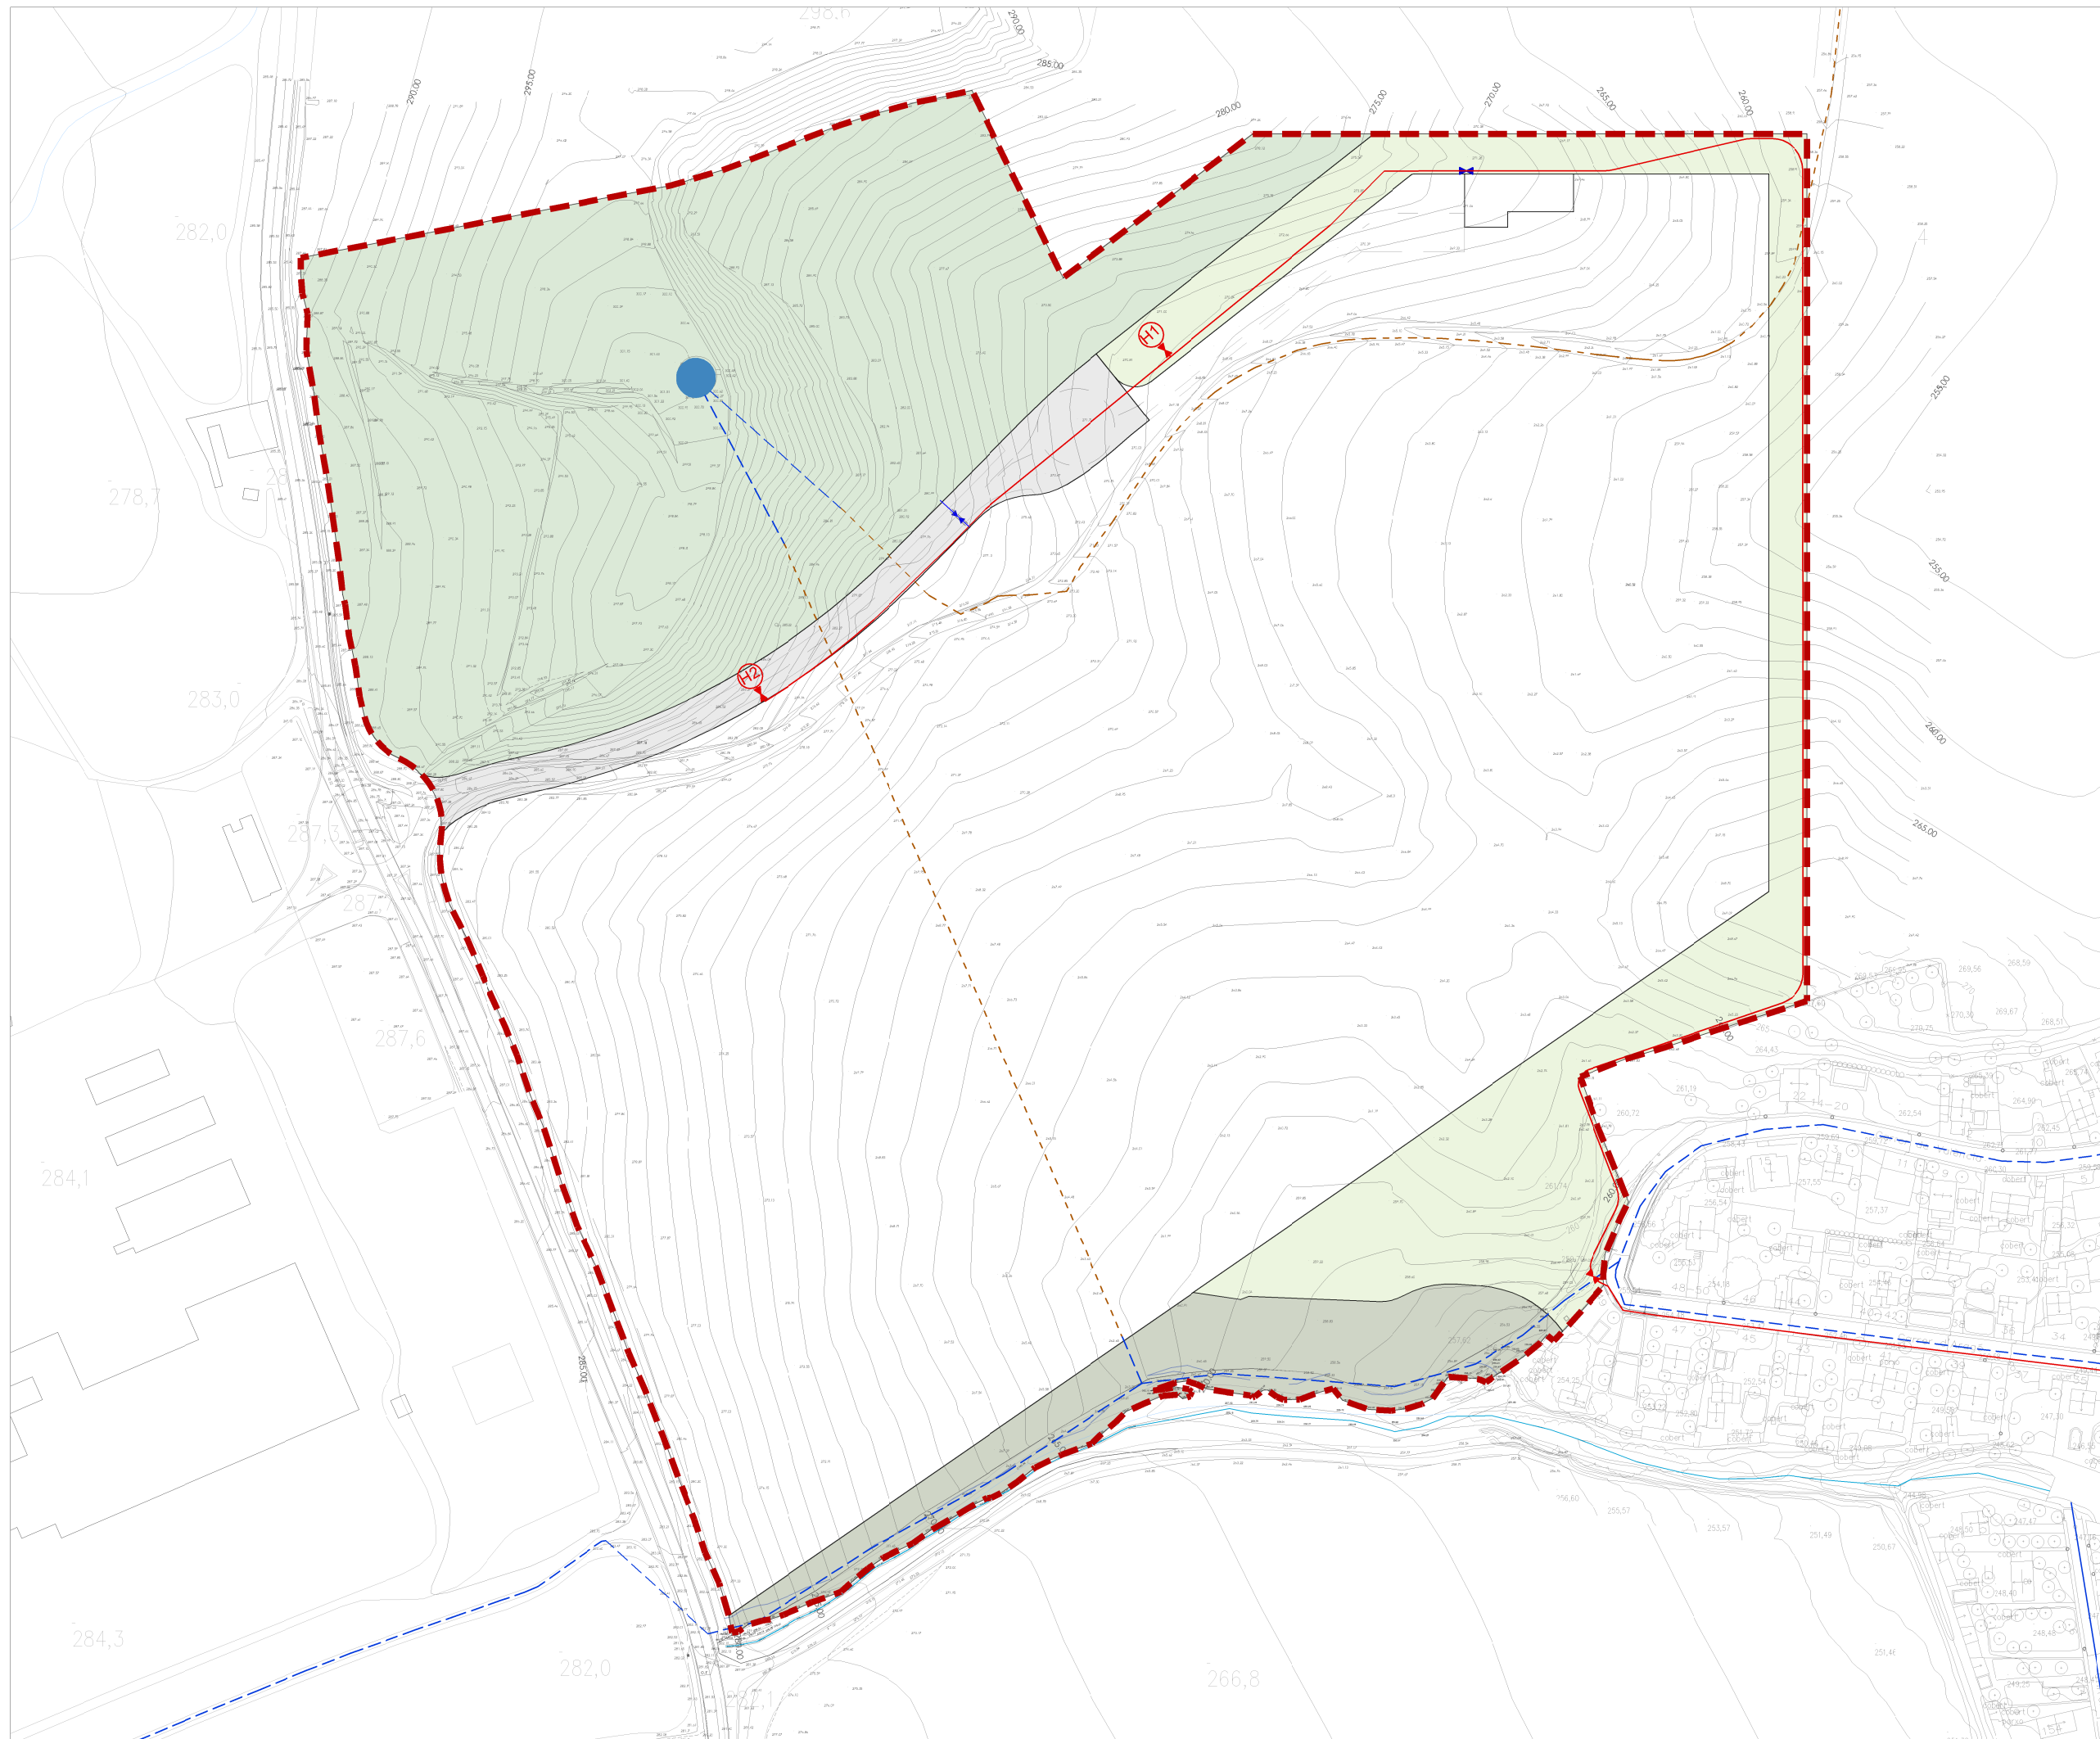

- ÀMBIT PLA PARCIAL:
- CANONADA D'AIGUA POTABLE EXISTENT A ENDERROCAR
 - CANONADA D'AIGUA POTABLE EXISTENT
 - NOVA CANONADA D'AIGUA POTABLE DE PE-100, DN-160 IPN-10
 - NOVA CANONADA D'AIGUA POTABLE DE PE-100, DN-63 I PN-10 (CREUAMENTS)
 - NOVA VÀLVULA DE COMPORTA SEGONS DIÀMETRE DE LA CANONADA AMB ARQUETA TRAMPILLÓ
 - PUNT DE CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT
 - PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ EN CREUAMENT SCTA VIAL



AJUNTAMENT de MASQUEFA

PLA PARCIAL URBANÍSTIC INDUSTRIAL "CAN BONASTRE"

plànols d'ordenació

nº **u.03**

plànol **XARXA D'AIGUA POTABLE**

escala 0 20 40

Aprovació provisional

data abril 2.016

equip redactor



- ÀMBIT PLA PARCIAL:
- NOVA LÍNIA SOTERRADA DE MT DEL TIPUS 3x240mm² AL (18-30 kV)
 - NOU CENTRE DE TRANSFORMACIÓ TIPUS PFU-4 AMB 1 TRANSFORMADOR DE 630KVA
 - NOU CENTRE DE MESURA (PROPIETAT DE L'EMPRESA INDUSTRIAL)
 - CREUAMENT EN CALÇADA PER A LÍNIA DE MT AMB PRISMA DE FORMIGÓ HM-20


AJUNTAMENT de MASQUEFA

PLA PARCIAL URBANÍSTIC INDUSTRIAL "CAN BONASTRE"
plànols d'ordenació

nº **u.04**

plànol **XARXA MITJA TENSIÓ**

escala 0 20 40 

Aprovació provisional

data abril 2.016

equip redactor



ÀMBIT PLA PARCIAL:



LLEENDA

- NOU CENTRE DE TRANSFORMACIÓ TIPUS PFU-4 AMB 1 TRANSFORMADOR DE 630kVA
- NOVA LÍNIA SOTERRADA DE BT DEL TIPUS 3x240+1x150 mm² Al (0,6/1 kV)
- CAIXA DE SECCIONAMENT I CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ CGP
- CREUAMENT EN CALÇADA PER A LÍNIA DE BT AMB CABLES DINS DE TUBS FORMIGONATS



AJUNTAMENT de MASQUEFA

PLA PARCIAL URBANÍSTIC INDUSTRIAL "CAN BONASTRE"

plànols d'ordenació

nº **u.05**

plànol **XARXA BAIKA TENSIÓ**

escala 0 20 40

Aprovació provisional

data abril 2.016

equip redactor



- ÀMBIT PLA PARCIAL:
- LÍNIA TELEFONICA AÈRIA EXISTENT A RESPECTAR AL LLARG DE L'AVINGUDA MASQUEFA
 - ⊗ CONNEXIÓ AMB LA XARXA DE TELECOMUNICACIONS MUNICIPAL SOTERRADA EXISTENT
 - NOU PRISMA SOTERRAT DE TELEFÒNICA CONSISTENT EN 2 TUBS PVC Ø110
 - NOU PRISMA SOTERRAT DE TELEFÒNICA CONSISTENT EN 2 TUBS PVC Ø63
 - NOVA ARQUETA DE REGISTRE TIPUS HF-II DE MIDES INTERIORS 800x700x820mm
 - NOVA ARQUETA DE REGISTRE TIPUS MF DE MIDES INTERIORS 300x300x550mm



AJUNTAMENT de MASQUEFA

PLA PARCIAL URBANÍSTIC INDUSTRIAL "CAN BONASTRE"

plànols d'ordenació

nº **u.06**

plànol **XARXA TELECOMUNICACIONS**

escala 0 20 40

Aprovació provisional

data abril 2.016

equip redactor



- ÀMBIT PLA PARCIAL:
- NOU CENTRE DE TRANSFORMACIÓ TIPUS PFU-4 AMB 1 TRANSFORMADOR DE 630KVA
 - NOU QUADRE D'ENLLUMENAT PÚBLIC TIPUS "CS+CITI-10 ASTRO DR" O EQUIVALENT AMB ARMARI TIPUS ARELSA D'ACER INOXIDABLE AMB UNA SORTIDA PER A UNA POTÈNCIA DE 6,9KW DE MIDES EXTERIORS 1700x320x1350mm
 - LLUMINÀRIA MODEL "SALVI ZOOM/3UP" O EQUIVALENT EQUIPADA AMB 21 LEDS DE 82 watts I TEMPERATURA DE COLOR DE 3000K EN COLUMNA CONVENCIONAL TRONCOCÒNICA DE 8,0m D'ALÇADA
 - L1 CONDUCTOR DE COURE TIPUS RV 0,6/1 kV DE 4x6mm² I EN TUB DE PEAD DE 90mm + CONDUCTOR NU DE Cu DE 35mm²
 - ARQUETA DE REGISTRE DE MIDES INTERIORS 60x60cm
 - CREUAMENT EN CALÇADA PER A LÍNIA D'ENLLUMENAT AMB CABLES DINS DE TUBS FORMIGONATS



AJUNTAMENT de MASQUEFA

PLA PARCIAL URBANÍSTIC INDUSTRIAL "CAN BONASTRE"

plànols d'ordenació

nº **u.07**

plànol **XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC**

escala 0 20 40

Aprovació provisional

data abril 2.016

equip redactor